

АКТ № 2

прийняття системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей до експлуатування на об'єкті: ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА», по вул. Януша Корчака, 8 в Шевченківському районі м. Києва

м. Київ

"16" 03 2019р.

І. Комісія, яка призначена наказом ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ М. КИЄВА»

(назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

У складі:

Голови - представника замовника робіт директор Томаренко А.Т.
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Членів комісії-представників:

монтажної організації Гальченка Д.О. директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ»
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостереження:

Камішев Т.В. директор ТОВ «Електро плюс»
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює технічне обслуговування СПЗ:

Камішев Т.В. директор ТОВ «Електро плюс»
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Третя сторона _____

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Технічний нагляд _____

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Провела перевірку виконаних робіт з монтування СПЗ на об'єкті: ДНЗ «ЦПОІТІД», по вул. Януша Корчака, 8 в Шевченківському районі м. Києва на площі _____ м².

I Система пожежної сигналізації

Монтувальною організацією ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», м. Київ, вул. О. Довженка, 18.
(назва організації та її адреса)

ліцензія (електронна) термін дії необмежений від «25» січня 2019 р.

проведено монтування системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ, м. Київ, вул. О. Довженка, 18. ОС.2019.11/21-СНС.СО
(назва проектною організацією, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»
(назва організації, що проводила експертизу (експертну оцінку)

експертний висновок (оцінка) № 00-1438-19/ЕО/СЕ від "09" грудня 2019 р. виданий ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

Перелік обладнання, що змонтоване на об'єкті та пред'явленого до здачі:

№ п/п	Найменування (тип) змонтованого обладнання	Кількість встановленого обладнання	№ сертифіката та термін дії	Резерв обладнання, що передано замовнику	Примітка
1	Пристрій приймально-контрольний пожежний «Вектор-1»	1	UA.10190.00014-19 до 15 січня 2022 р		

2	Блок шлейфів адресний	2	UA.1O190.00014-19 до 15 січня 2022 р		
3	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3А	129	UA.1O190.00011-19 до 15 січня 2022 р	13	
4	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ-А	62	UA.1O190.00019-19 до 15 січня 2022 р	7	
5	Сповіщувач пожежний ручний СПР-4L	18	UA.1O190.00013-19 до 15 січня 2022 р	2	
6	Акумулятор 12В 7 А/год.	1	UA.276.278.02-18 до 04 жовтня 2019 р		

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об'єкті систему
(кількість шлейфів, напрямлень тощо)

Система пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатування. про що складено відповідний акт.

Найменування суб'єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень


(адреса суб'єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

Систему пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень змонтовану в ДНЗ «ЦПОІТД», по вул. Януша Корчака, 8 в Шевченківському районі м. Кисва.

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса)

Вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації, та готова до експлуатування, як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з « 16 » 03 2019 р.


Голова комісії-представник
замовника (забудовника)
М.П.

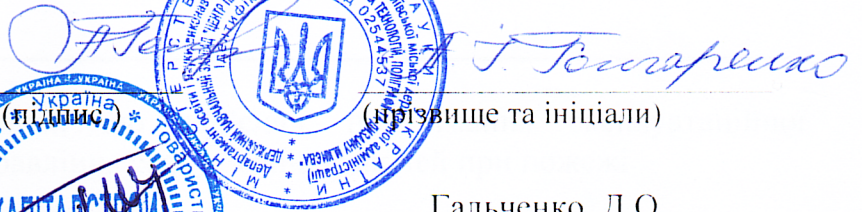
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:
Монтувальна організація:
М.П.

Гальченко Д.О.
(прізвище та ініціали)

Організація, що здійснює
пожежне спостереження
МП.

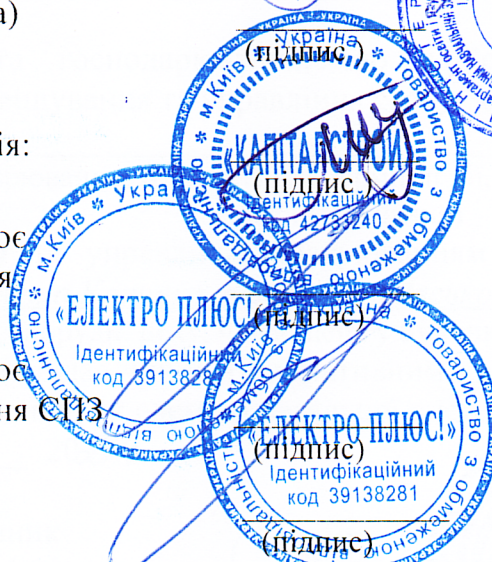

Канунов Т.А.
(прізвище та ініціали)

Організація, що здійснює
технічне обслуговування
МП.

Канунов Т.А.
(прізвище та ініціали)

Третя сторона:
М.П.

(прізвище та ініціали)

Інженер з
технічного нагляду
МП.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Організація, що здійснює
пожежне спостереження
МП.



(підпис)

Організація, що здійснює
технічне обслуговування СПЗ
МП.

(підпис)

Третя сторона:
М.П.

(підпис)

Інженер з
технічного нагляду
МП.

(підпис)

Копунов ІА
(прізвище та ініціали)

Копунов ІА
(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)